



شهادة صلاحية منشأة لإشتراطات الوقاية من أخطار الحريق



وزارة الدفاع

رقم الصادر	١٢٢٨
التاريخ	٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤
المرفات	

٠١١٩٩٢٠

رقم مرجعي ٢٤/٠١١٩٩٢٠/٦٠

إدارة الحماية المدنية: طنطا

الجهة الطالبة: امن صناعي مركز طنطا

إيماء لكتاب سيادتكم للإدارة برقم () بتاريخ: - / - / ٢٠٢٤ م بشأن معاينة: ~~مبنى~~

مدينة: طنطا قرية:

العنوان: شبر + النمله الطريق السريع القاهرة - اسكندرية دائره مركز طنطا

نشاط المنشأة: المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا

بيانات الموقع: مكون من مبنى مدرجات + 2 مبنى وجميع المباني محاطة من الطوب و الخرسانة باقى المساحة سماوى

المساحة: ١٨٧٠ م ٢ عدد الطوابق: مبنى المدرجات + ٢ مبنى

المالك: المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا

رأى إدارة الحماية المدنية بالافتقال والمماينة

ترى الإدارة بأن المنشأة مستوفاة لأشتراطات أمن الحريق فقط من تاريخ: / / ٢٠٢٤ م حتى: / / ٢٠٢٥ م

توصيات: تم تقديم رسم هندسى تم تقديم تقرير معتمد يشمل سلامة التوصيلات الكبريتية ومطابقتها للاختلال و سلامة شبكة الحريق ومطابقة

اجهزة الاطفاء اليدوية ومطابقة المداخل و المخارج و السلالم الرئيسية و سلالم الطوارق للمواصفات الفنية وشهادة بسلامة الإنذار الالى و تبين انها كافية لتأمين

النشاط ضد اخطار الحريق تم التدريب على اصدان الاطفاء تم تركيب جهاز انذار الى بمكشفات بجميع المباني مربوط على لوحة رئيسيه تم تركيب 3 طلميه

حريق تم تركيب خط حريق ٤ بوصة من الحديد بكل مبنى و مركب عليه حنفية حريق + مكر حريق ابوصة تم تدبير العدد الكافى من اجهزة الاطفاء بوردية

مع التجميع اخصي الشرحه بالامانة و يلائم الكيبيات كما في القوانين او الشرايط كما في القوانين والقرارات والوزارات المنظمه من قبل لمانه الاشتراط

ويرجع للجهات الأمنية و المعنية الأخرى بشأن الموافقات الخاصة بها ويحظر إضافة أى أنشطة أو معدات أخرى دون

الرجوع للإدارة مع مداومة الصيانة الدورية لتجهيزات الحماية المدنية .

مد

مدير الإدارة

عميد / إكرامى خير الدين

محور الشهادة

سمر شلبى

لا يصدق بها فقط كترخيص

أى كسط أو تعديل فى هذا المحرر يفقده صلاحيته

مؤسست عمر للإطفاء

ومعدات الأمن الصناعي

بيع - صيانة - تركيب جميع أنواع أجهزة الإطفاء

وخطوط الحريق وإنذاراته

-----<◆>-----

شهادة صلاحية

٦٧٤٢٠٩
٦٧٥٩٠٩
٦٧٧٠٩
٦٧٨٠٩

تشهد مؤسست عمر للإطفاء بأن الأجهزة الموضحة بالشهادة هي ماركة ١٩٩٠ لبي سعة ١٨ كجم
وعددها ١٨٠٩ كما تشهد بأن هذه الأجهزة صالحة لمدة ١٠ عام و١٠ شهر من تاريخ التعبئة .
يلزم تجديد شهادة الصلاحية بمعرفة مركز الصيانة المعتمد منا وقد أصدرت هذه الشهادة للأجهزة المطابقة لنص المادة
الثالثة من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٢ .

والشركة غير مسؤولة عن تعبئة الأجهزة في المواعيد المقررة وسوء التخزين .

تاريخ إنتهاء الصلاحية ١٥ / ٤ / ٢٠٢٧ م

تاريخ التعبئة ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥ م

إسم العميل : المعهد العالي للهندسة
عنوان العميل : ش. القلمة - مر. طنطا

مؤسست عمر للإطفاء
بيع وإصلاح جميع أنواع
وأدوات الأمن الصناعي
قطور - ش. الجيش - بجوار بنك مصر

قطور - المحطة - ش. الجيش - بجوار بنك مصر - عمارة النجار

ت : ٠١٠٦٤٦٨٠٩٥٠

مؤسسة عمر الإطفاء
مصر والسودان - جمهورية أوروغواي - طرابلس - ليبيا
والولايات المتحدة الأمريكية
قطور - على البحر - بجوار بنك مصر

مؤسسة عمر الإطفاء

قطور المحطة - بجوار بنك مصر

شهادة صلاحية منشأة لاشتراطات الوقاية من اخطار الحريق

الجهة الطالبة / المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

العنوان / شبرا النملة الطريق السريع القاهرة - الاسكندرية الكيلو ١١٢ .

نشاط المنشأة / المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.


بيانات الموقع / مكون من مبنى مدرجات + ٢ مبنى وجميع المباني محاطة من
الطوب والخرسانة وباقي المساحة سملوي.

المساحة / ١٨٧٠٠ متر مربع.

عدد الطوابق / مبنى مدرجات + ٢ مبنى.

وترى مؤسسة عمر للإطفاء بعد المرور عليها بأن المنشأة مستوفاة لاشتراطات
مكافحة الحريق وأن شبكة الإنذار تعمل بصورة - جيدة وأجهزة الإطفاء صالحة
للإستعمال وهذه شهادة منا بذلك.

يعتمده،،،

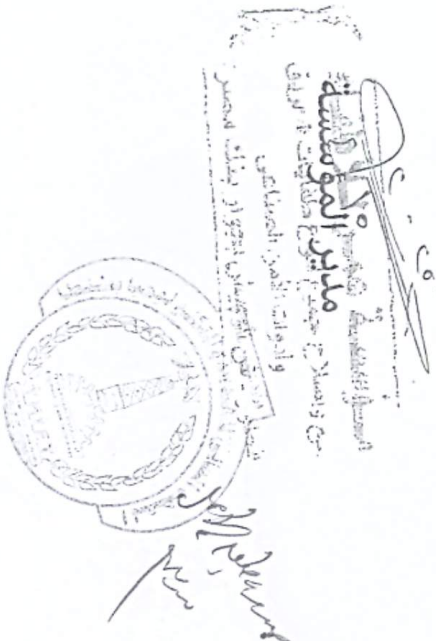



Tanta Higher Institute Of Engineering and Technology

عقد لصيانة طفايات الحريق بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

بناءً على العطاء المقدم من مؤسسة عمر للإطفاء وأدوات الأمن الصناعي بقطور لتوريد وإصلاح و شحن وصيانة أجهزة الإطفاء فقد تم الإتفاق بين كلا من :-

- ١- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا ويمثلها السيد الاستاذ الدكتور/ متولى عبدالله عبدالعاطى عميد المعهد (طرف أول)
 - ٢- السيدة / امنة عبدالحميم ابراهيم شنب بصفتها المديرية المسنولة عن مؤسسة عمر للإطفاء (طرف ثانى)
- وقد أقر الطرفان على التعاقد والتصريف بالصفة المشار إليها واتفقا على مايلى :-

- ١- تلتزم الشركة بالمرور على أجهزة الإطفاء الموجودة بالمعهد مرة كل ثلاثة شهور.
- ٢- يلتزم المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا بإبلاغ الشركة بأماكن تواجد الأجهزة فور حدوث أعطال بها كتابياً أو تليفونياً ٠١٠٦٤٦٨٠٩٥٠ مؤسسة عمر للإطفاء - بجوار بنك مصر.
- ٣- الشركة مسنولة مسنولة كاملة عن ضمان وسلامة الأجهزة بعد الإصلاح ولمدة عام من تاريخ الإصلاح.
- ٤- تلتزم الشركة بإصلاح الأجهزة الموجودة بالمعهد.
- ٥- تلتزم الشركة بتقديم شهادة ضمان للأجهزة التى قامت بإصلاحها.
- ٦- يتم دفع مستحقات الطرف الثانى على مرة واحدة بموجب المقاييس الفنية المعدة من قبل السيد المختص ومحاضر الفحص والاستلام المعدة بعد الموافقة عليه من السلطة المختصة.
- ٧- فى حالة الاستدعاء لآى طرف طارئ بالمعهد يتم الاستجابة فوراً وعمل اللازم دون مقابل فيما لا يخص قطع الغيار أو التصيابة والتعبئة.

- ٨- مدة العقد عام مالى واحد قابل للتجديد وبموافقة عميد المعهد بزيادة سنوية يتم الإتفاق عليها وفى حالة فسخ العقد يتم إخطار الطرف الثانى قبل إنتهاء العقد بشهرين.

- ٩- تحرر هذا العقد بين الطرفين من نسختين سلمت صورة للطرف الثانى وإقراره على أهليته بالتصريف والتعاقد المشار إليه.

الطرف ثانى

السيدة/ ~~امينة عبدالجليل ابراهيم شنب~~

مؤسسة عمر للإطفاء
بطنطا
موقع انواع طفايات الحريق
والرولينز الامن الصناعى
بجوار بنك مصر
قطور

الطرف اول

السيد الاستاذ الدكتور/ متولى عبدالله عبدالعاطى

عميد المعهد



Tanta Higher Institute Of Engineering and Technology

مهندس استشاري

يحيى محمد عبد العزيز محمود

تليفون - واتس اب (٠١١١٩٠٥٥٣٤٦)

قيد عضوية: ٣٦/٧٨٧٨

سجل رقم: ٥١٩١٢٢٦١٣

استشاري رقم: ٤/١٤٧٧

تقرير مهندس استشاري كهرباء

بمعرفتي أنا المهندس الاستشاري / يحيى محمد عبد العزيز محمود قيد رقم ٣٦/٧٨٧٨ وسجل هندسي

رقم ٥١٩١٢٢٦١٣ واستشاري رقم ٤/١٤٧٧ قمت بالمعاينة على الطبيعة للتالي بياناته:

بناء على طلب / المرحم المالك للمدرسة والمكبر لرجيا صندا

العنوان / طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي - الكيلو ٦١٢

طبيعة النشاط / مؤسسة تعليمية (تعليم ٥٥)

الغرض من التقرير / الصلاحية الحالية للتوصيلات والتركيبات واللوحات الكهربائية

الرأي الفني:

- بالمعاينة على الطبيعة للنشاط المذكور أعلاه وبعد دراسة اللوحات الهندسية الخاصة بالتوصيلات الكهربائية تبين أن جميع التوصيلات الكهربائية والكابلات والتركيبات واللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية الداخلية والخارجية بحالة سليمة وأمنه ومركبة داخل مواسير عازلة داخل الجوانب وبحالة جيدة ومناسبة للأحمال الواقعة عليها وتحمل القدرة الكهربائية المصممة من أجلها ولا يوجد بها أي عيوب فنية وتبين صلاحية جميع المفاتيح الأوتوماتيكية وتم تزويد جميع اللوحات الكهربائية بوسائل لفصل لتيار الكهربائي في حالة الطوارئ الأوتوماتيكية وتلقائيا في حالة حدوث أحمال زائدة أو قصور في الدوائر الكهربائية وذلك طبقاً للأصول الفنية والمواصفات القياسية للكود المصري للكهرباء طبقاً للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والعمول بها في هذا المجال .

وقد تم التنبيه بالالتزام بالآتي:

١. الالتزام بالأحمال الكهربائية المقررة وعدم زيادتها لما فيه من خطورة على المنشآت.
٢. عدم استخدام اسلاك خارجية أو نوعية إسلاك غير معتمدة وغير مطابقة للمواصفات.
٣. اخطار المكتب كتابيا في حالة أي تعديلات في التوصيلات أو الأحمال للتعديل في الشبكة وتوضيح نوعيات الاسلاك المستخدمة.
٤. في حالة أي تغيير في المواصفات وعدم الالتزام بما هو وارد بالشهادة فان الاستشاري غير مسئول عن أي تلفيات أو حوادث تنتج عن ذلك.

وهذا تقرير منا بذلك،،،

تحريراً في: ٢٠٢٥/٤/٢٠

مهندس استشاري

يحيى محمد عبد العزيز محمود

قيد رقم ٣٦/٧٨٧٨

سجل هندسي رقم ٥١٩١٢٢٦١٣

استشاري رقم ٤/١٤٧٧

